



REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ			
LEGENDA:			
	-	Drut ocynkowany fi 8mm	
	-	Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm	
	-	Złącze kontrolne w obudowie 100x100	
	-	Złącze krzyżowe	
	-	Połączenie spawane	
	-	Uziom szpiłkowy fi 16mm L=6000mm	
	-	Rura osłonowa PVC o grubości ścianki min. 5mm, 10mm	

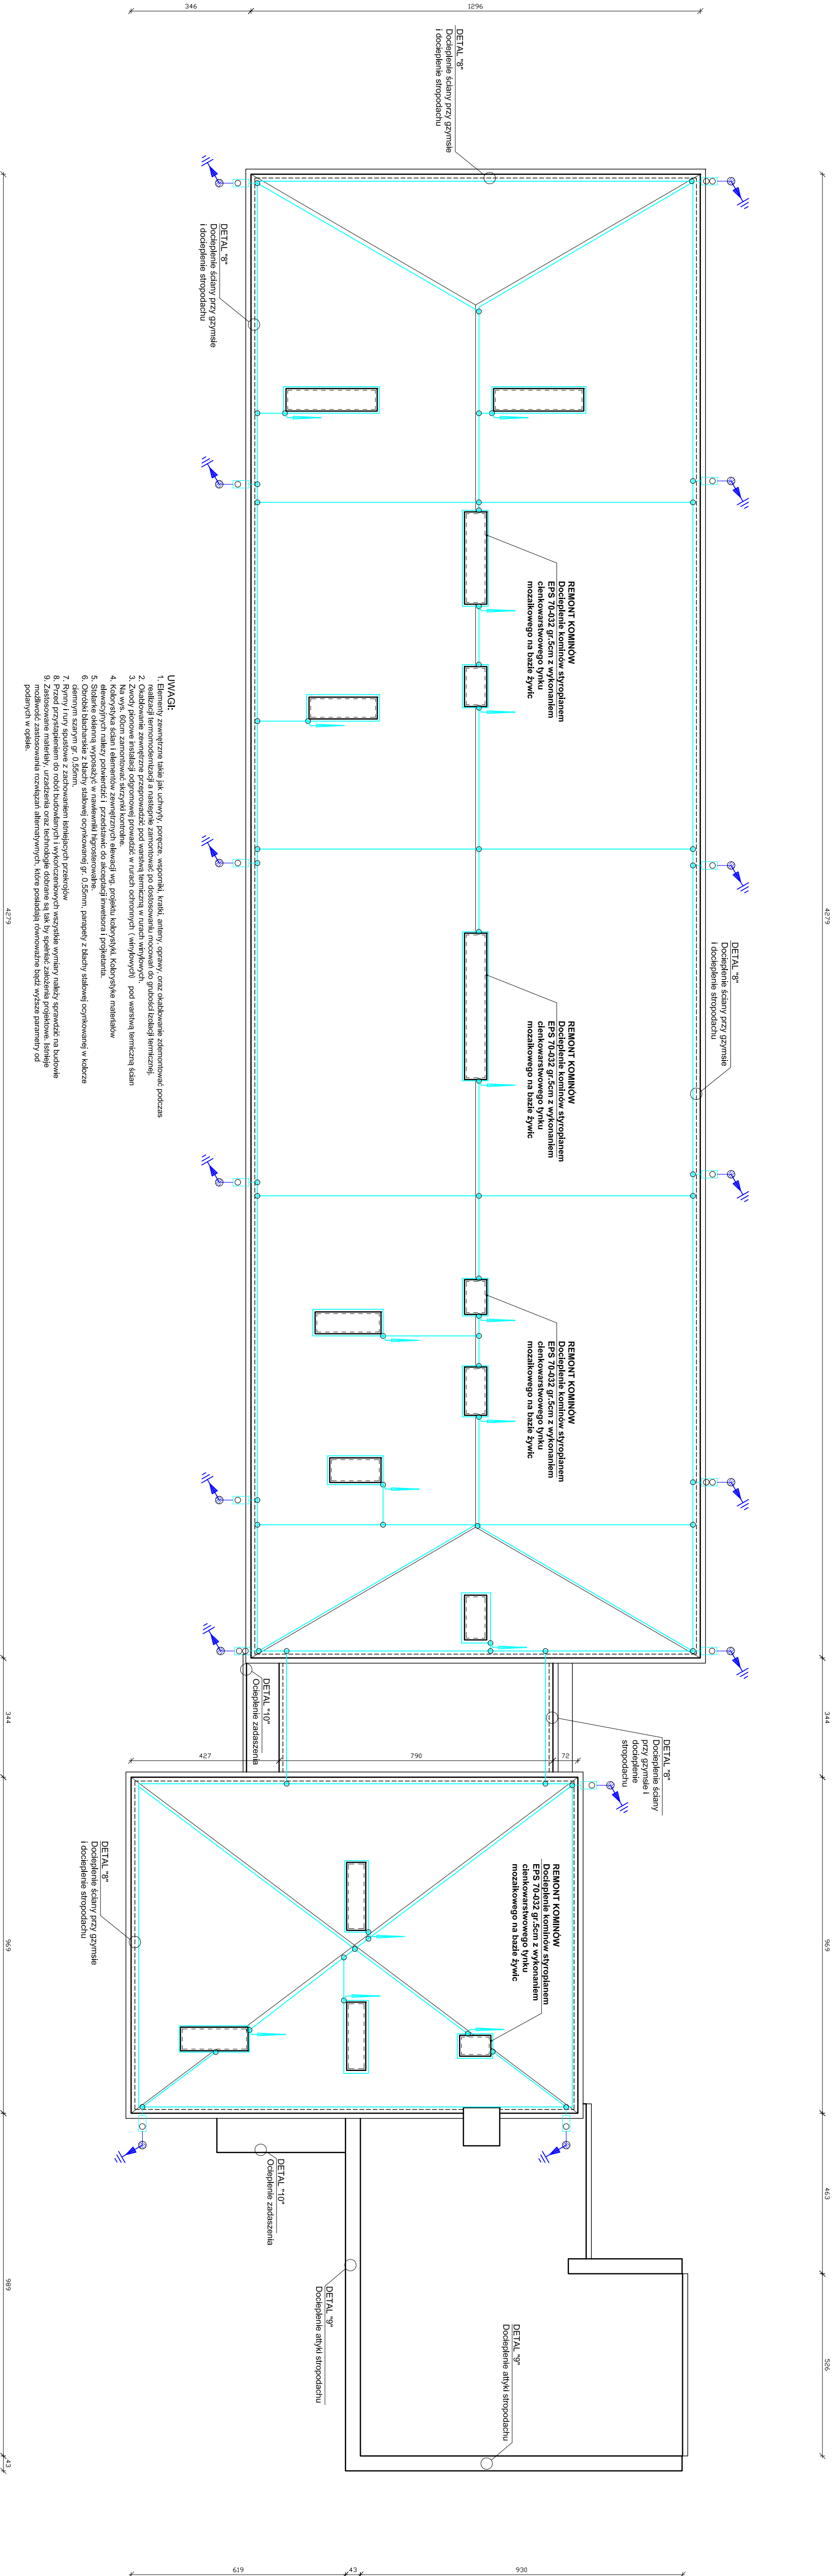

"INWENTARYZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DRUŻBICACH"			
ADRES	Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gm. Drużbice		
ETAŃ	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR	Gmina Drużbice, reprezentowana przez Wójta gminy Drużbice		
			
PROJEKTOWANIE KOSZTOSZCZEGÓLNE NADZÓR BUDOWLANY			
PROJEKTANCI			
Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHOŃSKA nr. dop. 411R-1561.01A/08		
Opracował	mgr inż. Michał Stadnik		
RZUT DACHU - PROJEKTOWANE ZMIANY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
DATA: Listopad 2017	SKALA 1:100	RYS. A04	